

NEW 連動型 ワイヤレス感知器

[光電式スポット型感知器][定温式スポット型感知器]

ワイヤレス連動停止スイッチ

300m²未満の

病院(診療所)や福祉施設、
宿泊施設など^{※1}に。

火災時には
「ワイヤレス連動」で
お知らせします。



最大15台連動^{※2}

親器1台に子器14台まで連動

電波到達距離 約100m

障害物がない場所での見通し距離

電池寿命約6年^{※3}

専用リチウム電池(1本)を採用

警報音量1mにて 約87dB

^{※1} 建物の詳細については裏表紙「設置基準概要」をご覧ください。

^{※2} ワイヤレス連動停止スイッチは1台で子器1台分と数えます。

^{※3} ワイヤレス連動停止スイッチ、火災通報装置を除く。

ご存知
ですか?

消防法令の改正により

- ① 延べ面積に関係なくホテルや病院などにも
自動火災報知設備の設置が義務化されました。
- ② 病院や福祉施設などに
火災通報装置の連動が
義務化されました。




火災通報装置との連動に「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ!



ワイヤレス連動停止スイッチ



火災通報装置




火災通報専用
電話機



消防署

1カ所で検知すると 施設中にすばやく火災をお知らせします。

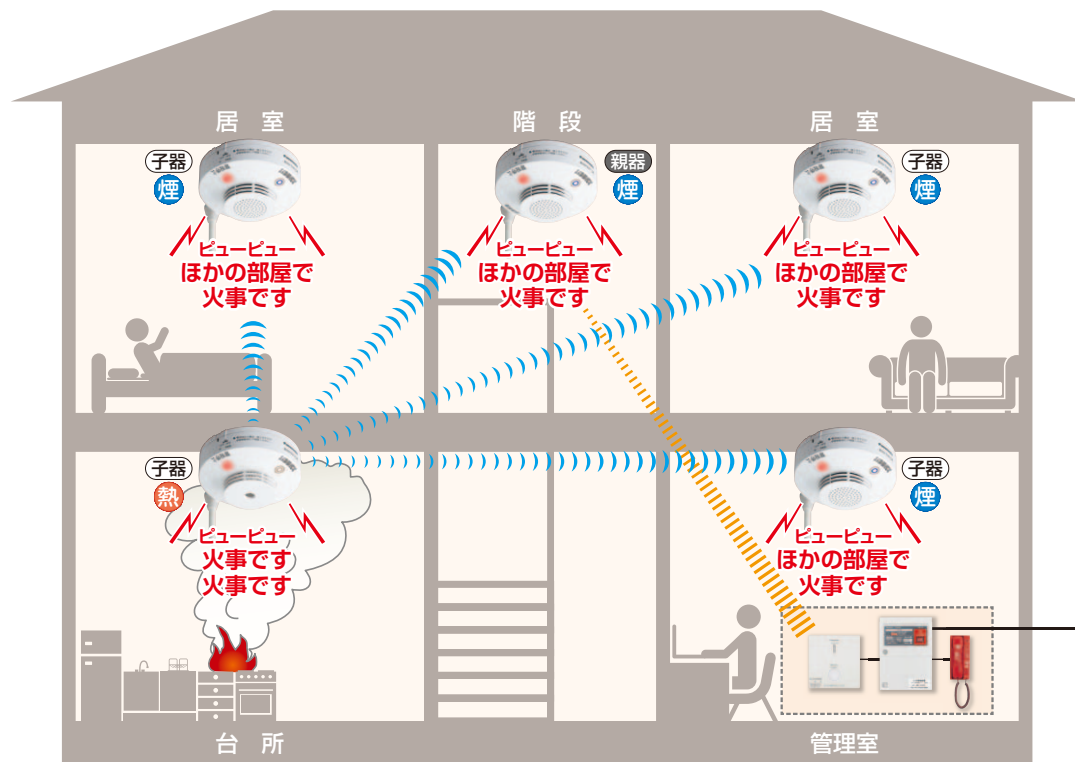

ワイヤレス
15台まで
連動※1


電波
到達距離
約100m※2



※1 ワイヤレス連動停止スイッチは1台で子器1台分と数えます。 ※2 障害物がない場所での水平見通し距離。(周囲環境により短くなります)

新 親器と子器のかんたん登録

親器と子器の登録ボタンを
同時に押すだけ(1秒以上)のかんたん操作。

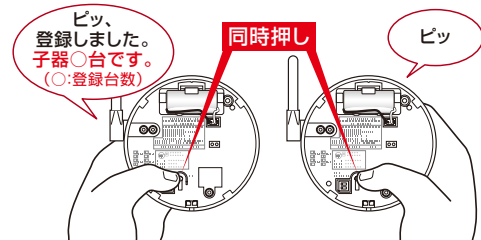

「ビッ、登録しました。」が鳴ると登録完了。

注) 従来品(品番末尾K無し)と混在使用する場合は登録方法は使用する親器に準じます。

新 環境にも配慮した省電力設計

省電力化により、電池寿命は従来品と同じ
約6年で、電池本数を2本から1本に削減。

音声警報でしっかりお知らせ

- 高齢者にもわかりやすい「声」でお知らせ。
- 火元と他の部屋でメッセージを変えてお知らせ。
- 約3～10秒程度で施設内全域にお知らせ。
(周囲の環境によっては20秒程度かかる場合があります。)
- 親器は電波中継機能付。子器～子器間で電波が届かない場合、親器が電波を中継。

配線不要でらくらく導入

- 受信機・発信機・地区音響(ベル)不要、配線工事不要。取付工事が短縮。
- 親器1台で子器14台※1まで連動可能。

こまめにセルフチェック

- 自己診断機能により異常をお知らせ。
・親器～子器間の電波到達 ・煙・熱検知部の故障 ・電池切れ
- 日常使用状態の汚れなどによる感度変化を自動補正し、検知性能を維持。
(光電式スポット型のみ)

蓄積機能搭載で非火災報を低減 (光電式スポット型のみ)

感知器に一定時間煙が入り続け
ると、警報が鳴り火災をお知らせ。
非火災報の低減を図ります。



自動試験機能搭載で 定期試験項目の一部が免除

定期試験項目の加熱試験・加熱試験・
煙感知器感度試験が免除されます。



動作試験も ワイヤレス連動で簡単に

ワンタッチで全感知器の動作試験が
行えます。



煙式(移報接点付もご用意)・熱式をラインアップ。設置場所にあわせてお選びください。



親器 煙
新 M BGW22717K
希望小売価格 14,500円(税抜)
光電式スポット型感知器2種
(試験機能付)
(無線式・連動型警報機能付・電池式)
(親器) 検定型式番号:感第28～9号



子器 熱
新 M BGW22127K
希望小売価格 12,500円(税抜)
定温式スポット型感知器特種65℃
(試験機能付)
(無線式・連動型警報機能付・電池式)
(子器) 検定型式番号:感第28～11号



子器 煙
新 M BGW22427K
希望小売価格 13,000円(税抜)
光電式スポット型感知器2種
(試験機能付)
(無線式・連動型警報機能付・電池式)
(子器) 検定型式番号:感第28～10号



子器 煙 移報接点付
新 M BGW22428K
希望小売価格 14,000円(税抜)
光電式スポット型感知器2種
(試験機能付)
(無線式・連動型警報機能付・電池式・移報接点付)
(子器) 検定型式番号:感第28～10号

注) 従来品(品番末尾K無し)と混在使用が可能です。